
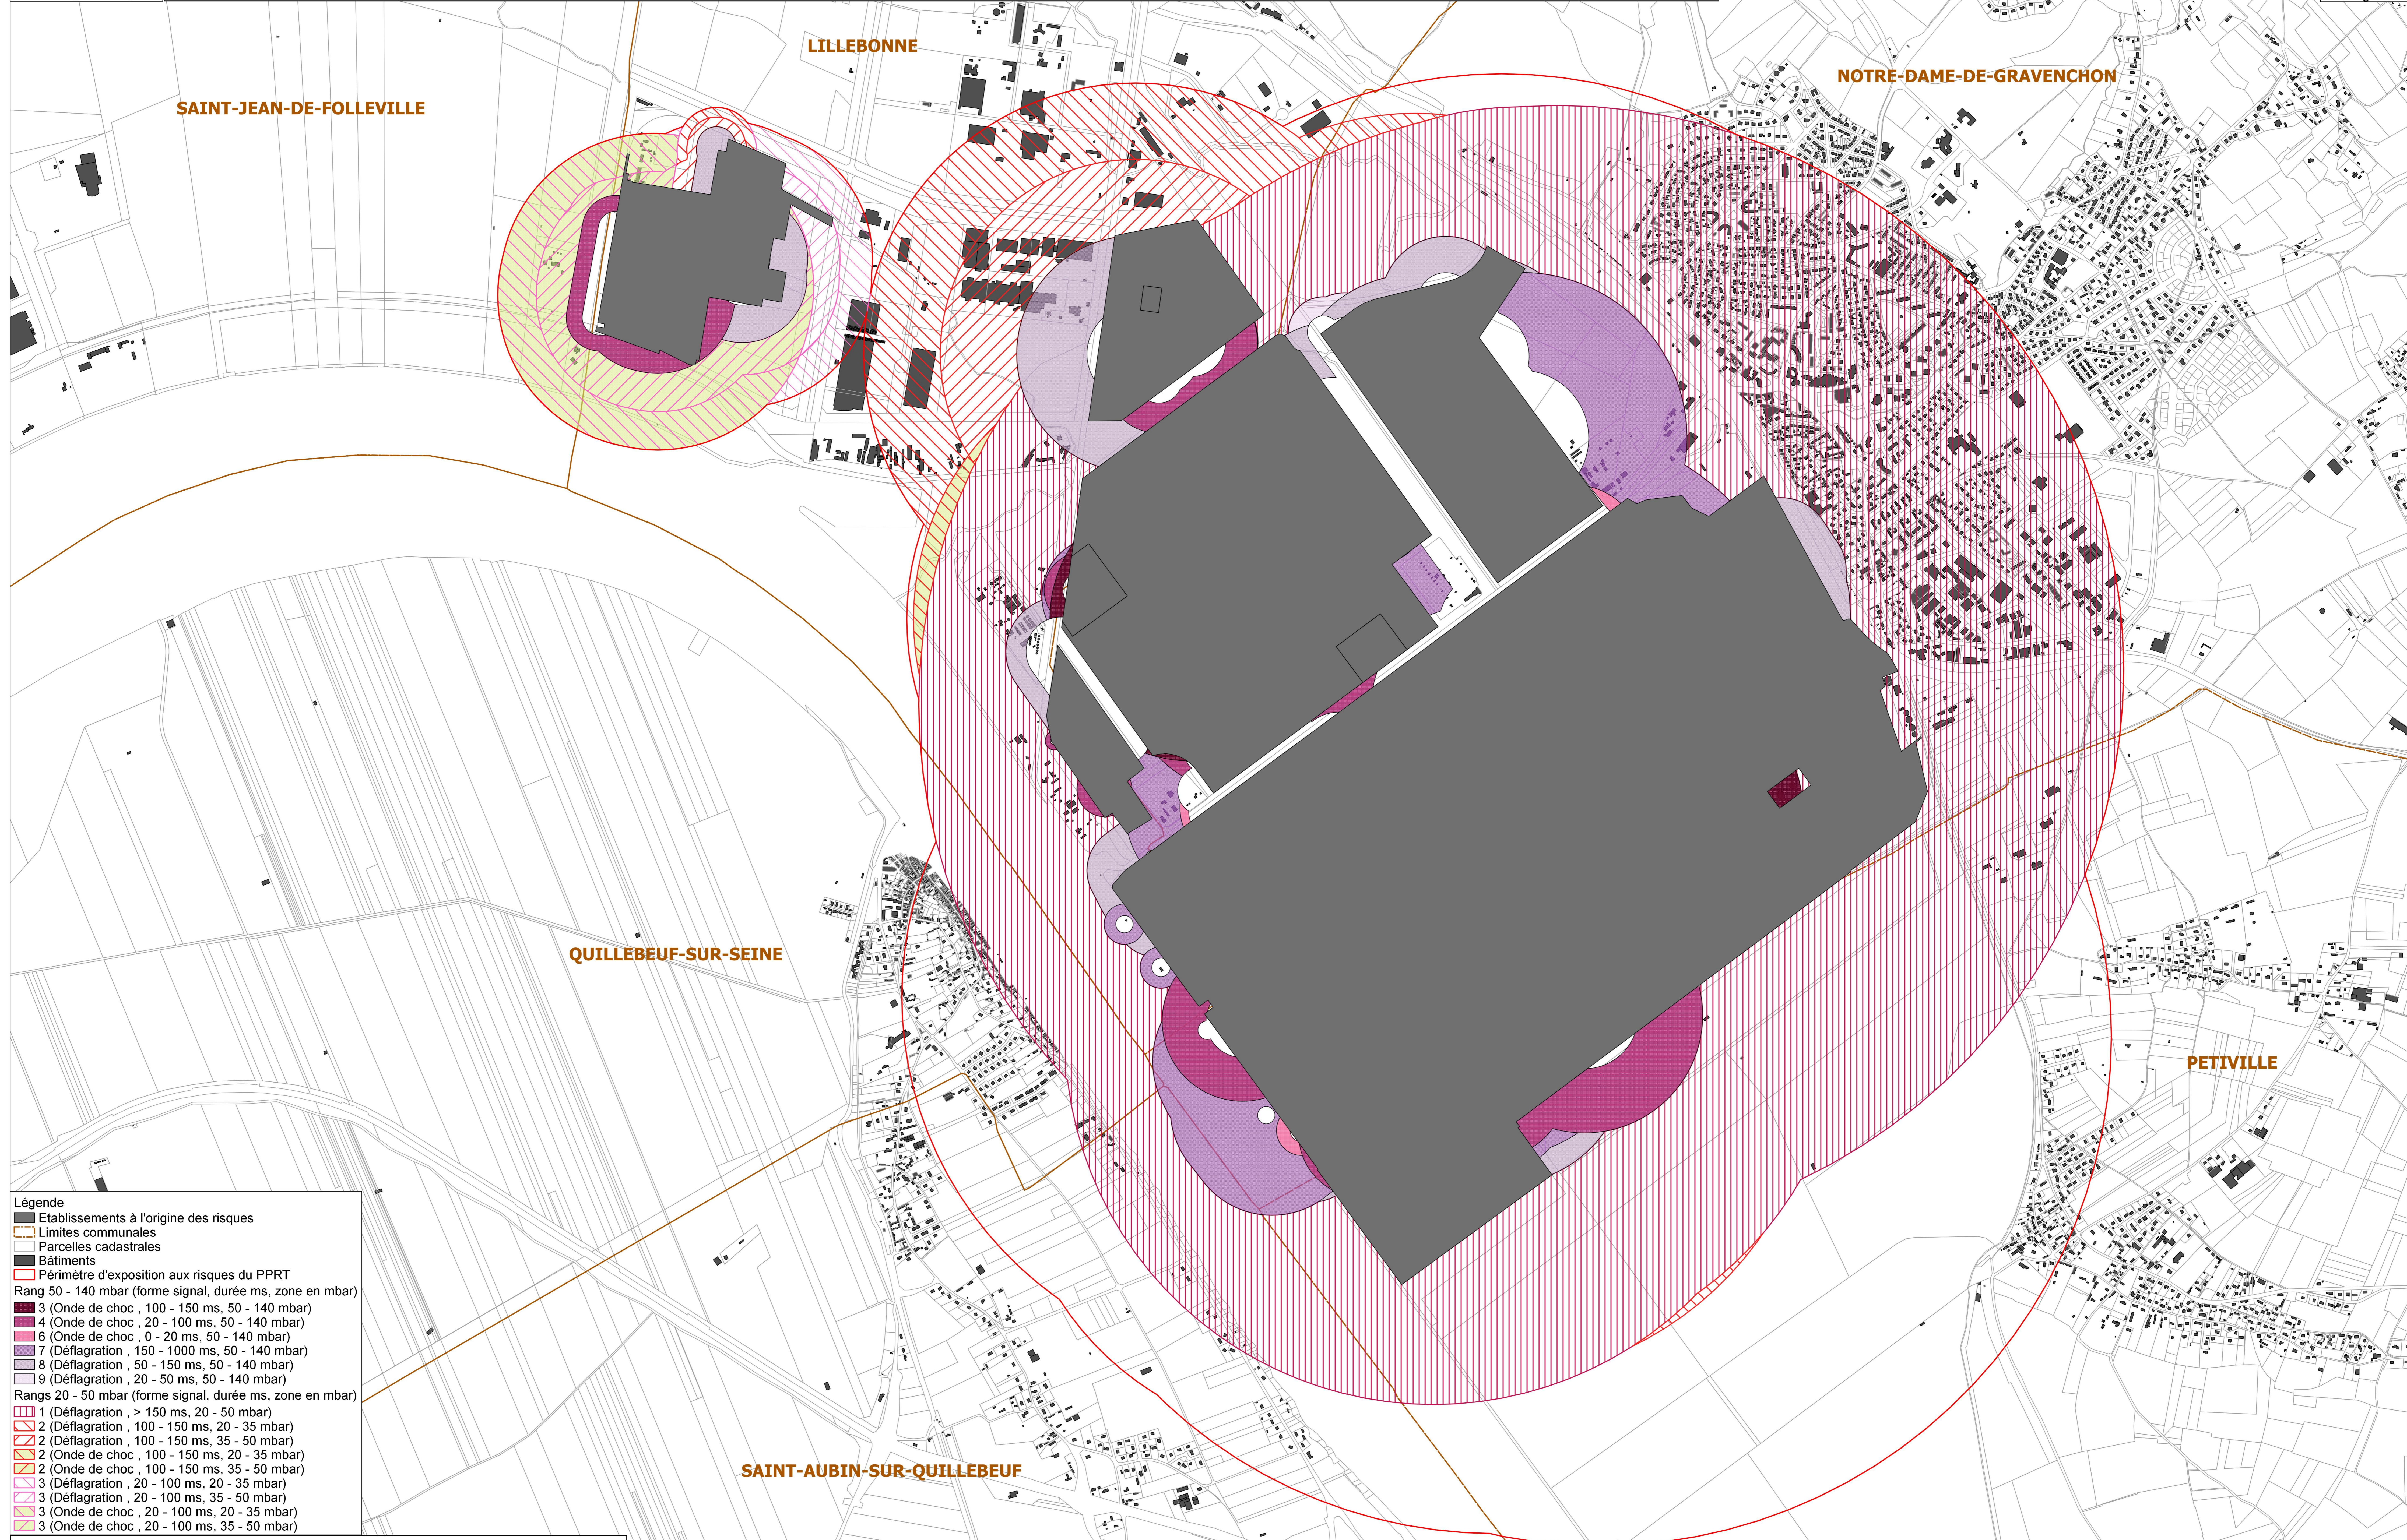


PPRT de la Zone Industrielle de Port Jérôme

ADDENDUM 2 : Effet de surpression - Type de signal et durée dans la zone 20 - 140 mbar

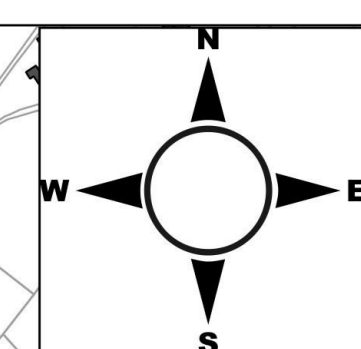

Légende

- Etablissements à l'origine des risques
- Limites communales
- Parcelles cadastrales
- Bâtiments
- Périmètre d'exposition aux risques du PPRT

Rang 50 - 140 mbar (forme signal, durée ms, zone en mbar)

- 3 (Onde de choc, 100 - 150 ms, 50 - 140 mbar)
- 4 (Onde de choc, 20 - 100 ms, 50 - 140 mbar)
- 6 (Onde de choc, 0 - 20 ms, 50 - 140 mbar)
- 7 (Déflagration, 150 - 1000 ms, 50 - 140 mbar)
- 8 (Déflagration, 50 - 150 ms, 50 - 140 mbar)
- 9 (Déflagration, 20 - 50 ms, 50 - 140 mbar)

Rangs 20 - 50 mbar (forme signal, durée ms, zone en mbar)

- 1 (Déflagration, > 150 ms, 20 - 50 mbar)
- 2 (Déflagration, 100 - 150 ms, 20 - 35 mbar)
- 2 (Déflagration, 100 - 150 ms, 35 - 50 mbar)
- 2 (Onde de choc, 100 - 150 ms, 20 - 35 mbar)
- 2 (Onde de choc, 100 - 150 ms, 35 - 50 mbar)
- 3 (Déflagration, 20 - 100 ms, 20 - 35 mbar)
- 3 (Déflagration, 20 - 100 ms, 35 - 50 mbar)
- 3 (Onde de choc, 20 - 100 ms, 20 - 35 mbar)
- 3 (Onde de choc, 20 - 100 ms, 35 - 50 mbar)