



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

Poteaux d'incendie - N° 1680

Adresse :

SUD ESTUAIRE ET ALLU (Digue) 14333 HONFLEUR

Coordonnées Lambert 93
y : 6928873,97000 x : 500204,83000

Coordonnées GPS
y : 49,428 x : 0,2463

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir

Diamètre (mm) : 100

Date de pose :

Contrôle hydraulique du

25/06/2018

Pression statique (Bar)	4
Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h)	108
Débit mesuré sous 0 Bar de pression résiduelle (m3/h)	125
En service (manoeuvrabilité)	Oui

Plan de situation


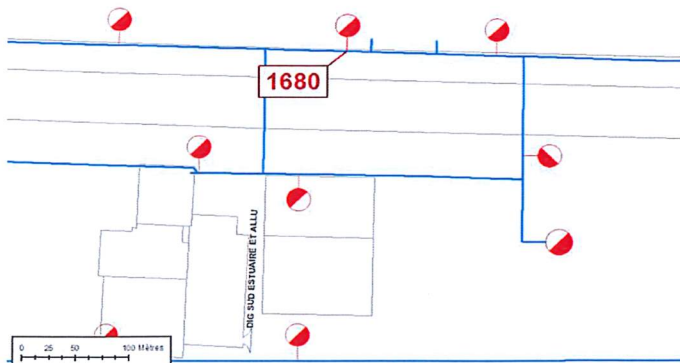


Photo de l'hydrant



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Commentaire du technicien
25/06/2018	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression	Manque : 1 bouchon de 65	Commentaires : PI tres endommagé par la rouille ,



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

Poteau d'incendie en té - N° 1690

Adresse :

14333 HONFLEUR PORT (quai de dechargement)

Coordonnées Lambert 93 Coordonnées GPS
y : 6928869,51000 x : 500344,53000 y : 49,428 x : 0,2482

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir

Diamètre (mm) : 150

Date de pose :

Contrôle hydraulique du	03/07/2018
Pression statique (Bar)	3
Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h)	88
Débit mesuré sous 0 Bar de pression résiduelle (m3/h)	112
En service (manoeuvrabilité)	Oui

Plan de situation

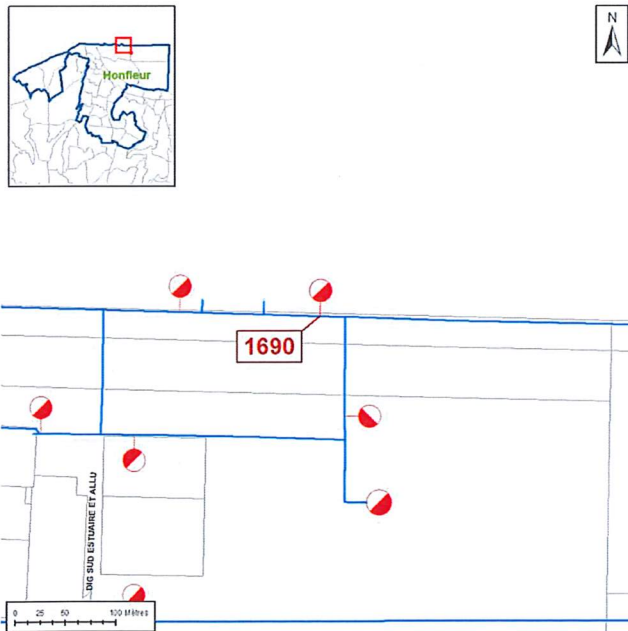


Photo de l'hydrant



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Commentaire du technicien
03/07/2018	Vérification PI / BI	Manceuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression	Manque : 1 bouchon de 65	



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

Poteaux d'incendie - N° 1695

Adresse :

ALFRED LUARD (Rue) 14333 HONFLEUR

Coordonnées Lambert 93
y : 6928684,52000 x : 500390,58000

Coordonnées GPS
y : 49,4263 x : 0,2489

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir

Diamètre (mm) : 150

Date de pose :

Contrôle hydraulique du

21/06/2018

Pression statique (Bar)	3,5
Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h)	94
Débit mesuré sous 0 Bar de pression résiduelle (m3/h)	114
En service (manoeuvrabilité)	Oui

Plan de situation

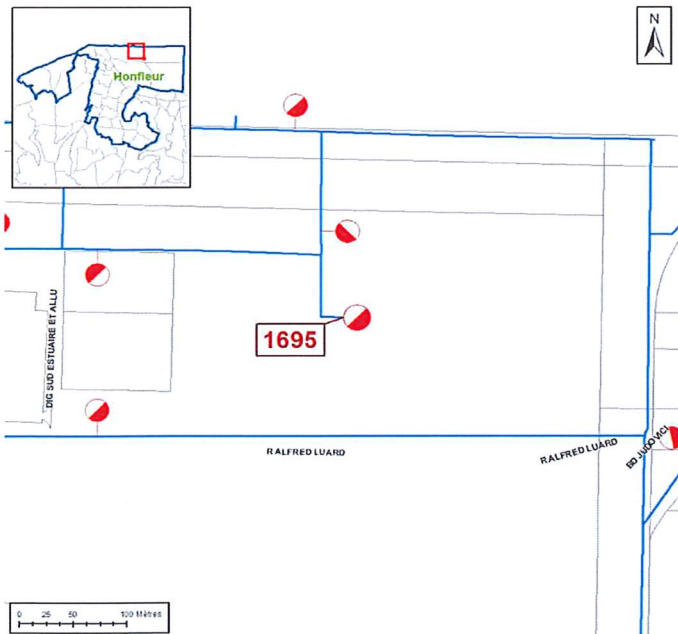


Photo de l'hydrant



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Commentaire du technicien
21/06/2018	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression		



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

Poteaux d'incendie - N° 1730

Adresse :

0 SUD ESTUAIRE ET ALLU (Digue) 14333 HONFLEUR

Coordonnées Lambert 93
y : 6928752,34000 x : 500159,49000

Coordonnées GPS
y : 49,4269 x : 0,2457

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir


Diamètre (mm) : 100

Date de pose :

Contrôle hydraulique du	21/06/2018
Pression statique (Bar)	2,5
Débit mesuré sous 1 Bar de presssion résiduelle (m3/h)	78
Débit mesuré sous 0 Bar de presssion résiduelle (m3/h)	105
En service (manoeuvrabilité)	Oui

Plan de situation

Photo de l'hydrant

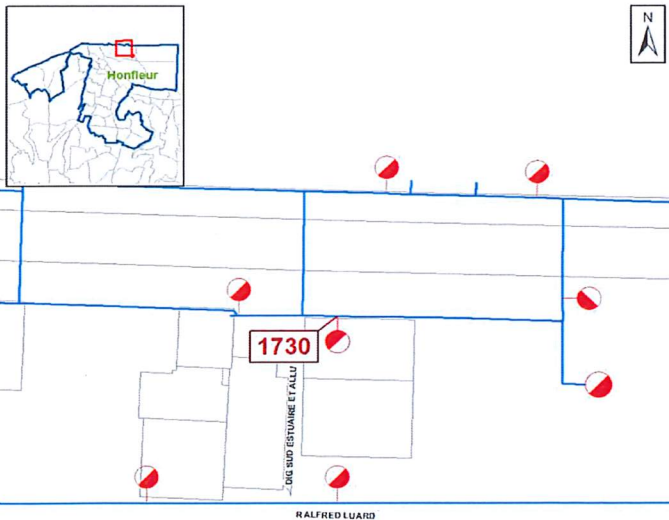

Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Commentaire du technicien
21/06/2018	Vérification PI / BI	Manceuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression	Manque : 1 bouchon de 65	



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

Poteau d'incendie en té - N° 1740

Adresse :

14333 HONFLEUR

Coordonnées Lambert 93

y : 6928769,79000 x : 500368,94000

Coordonnées GPS

y : 49,4271 x : 0,2486

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir

Diamètre (mm) : 100

Date de pose :

Contrôle hydraulique du

28/06/2018

Pression statique (Bar)	3,5
Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h)	90
Débit mesuré sous 0 Bar de pression résiduelle (m3/h)	108
En service (manoeuvrabilité)	Oui

Plan de situation

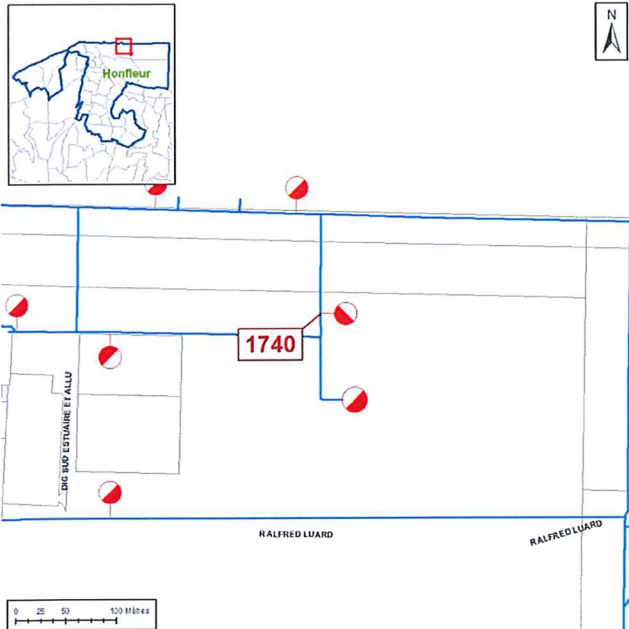


Photo de l'hydrant



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Commentaire du technicien
28/06/2018	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression	Manque: 2 bouchons de 65 1 bouchon de 100	voir pour faire poser protection